




Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m  
 Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.  
 Maximum building height without stand approval = 3.5m  
 Please observe the technical guidelines included in our GEC.  
 maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen  
 maximum number of visitors = 9 100 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung  
 Subject for official approval



Änderungslegende | Legend of changes:

Änderung	Legende
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	

- Legende | Legend
- Stütze | Column
  - Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
  - Stütze | Column 2: d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
  - Stützenfuß | Column base 182 h=0,09m
  - Hydrant | Hydrant
  - Feuerlöscher | Fire extinguisher
  - Handfeuermelder | Emergency button
  - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
  - Notausgang | Emergency exit
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für  
 | Channel system with utility for:
- Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
  - Elektroversorgung | Power supply
  - Datenanschlüsse | Data connections
  - Gas
  - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
- Elektroanschluss | Electr. connection  
 max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
- Schukosteckdose | Safety triple outlet  
 3-fach, abschaltbar | can be switched off
- Wasser/Abwasser | Water/Waste water
- Trägerverlauf | Position of supports
- Abhängungen | Suspension points  
 max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht  
 max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
- Belegbare Fläche | Area available for allocation  
 max. 7 757 m<sup>2</sup>
- Belegbare Sonderfläche | Special area  
 max. 468 m<sup>2</sup>




Halle | Hall: **9**

Maßstab | scale: ---  
 Datum | date: ---  
 Zeichner | Drawer: TVB

Papier | paper: ---  
 File: Zeichnung4

Veranstaltung | event: **LogiMAT 2018**  
**13.-15. März/March 2018**

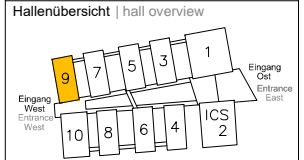

Eingang West,  
 Übergang Halle 10



Übergang  
 Hallen 7, 5,  
 3 und 1,  
 Eingang Ost

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m<sup>2</sup>  
 ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m<sup>2</sup>

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m<sup>2</sup>  
 PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m<sup>2</sup>

Stand: 22.09.2017 - 08:15

Übergang  
 Hallen 7,  
 5, 3 und 1